




DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS - QD2									
Número do Circuito	Descrição do Circuito	Esquema	Circuito (V)	Iluminação (W)	Tomadas	Específicas Quant.	Positiva Total (VA)	Positiva Total (VA)	Proteção (A)
1	Iluminação	F-H-T	127	20	20		360	360	10
2	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	35	35		420	420	10
3	Iluminação Cozinha	F-H-T	127	15	15		180	180	10
4	Iluminação Área de Serviço e Garagem	F-H-T	127	15	15		180	180	10
5	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
6	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
7	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
8	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
9	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
10	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
11	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
12	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10

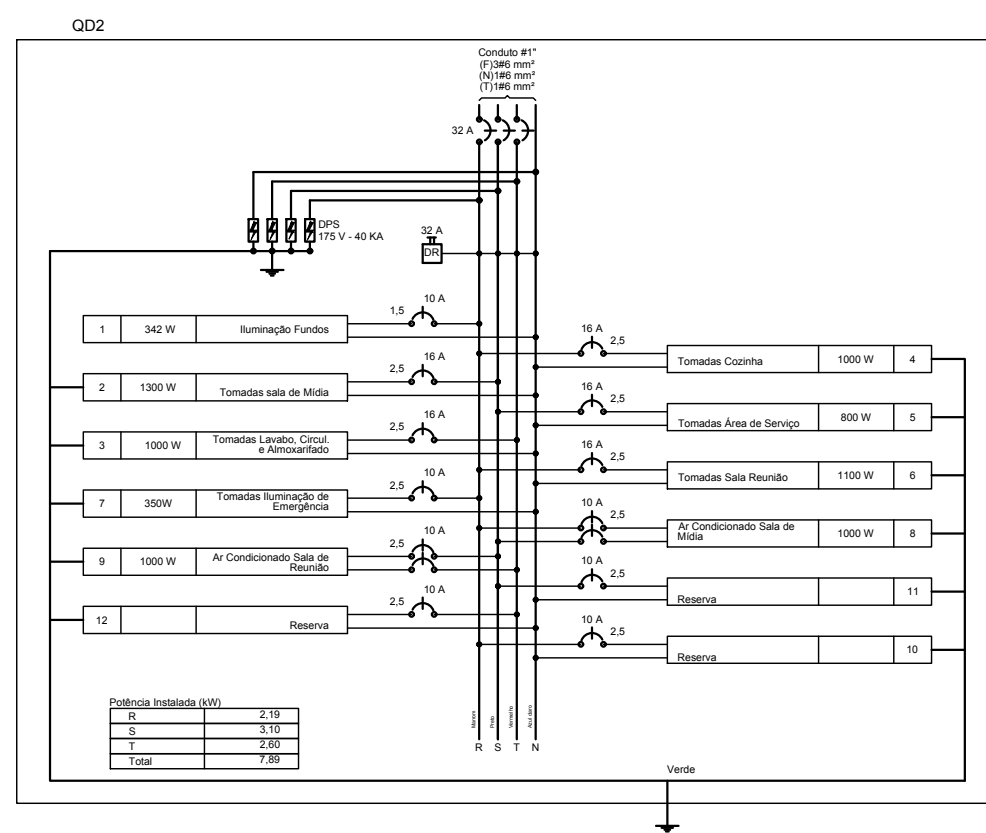

DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS - QD3									
Número do Circuito	Descrição do Circuito	Esquema	Circuito (V)	Iluminação (W)	Tomadas	Específicas Quant.	Positiva Total (VA)	Positiva Total (VA)	Proteção (A)
1	Iluminação	F-H-T	127	20	20		360	360	10
2	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	35	35		420	420	10
3	Iluminação Cozinha	F-H-T	127	15	15		180	180	10
4	Iluminação Área de Serviço e Garagem	F-H-T	127	15	15		180	180	10
5	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
6	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
7	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
8	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
9	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
10	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
11	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
12	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10

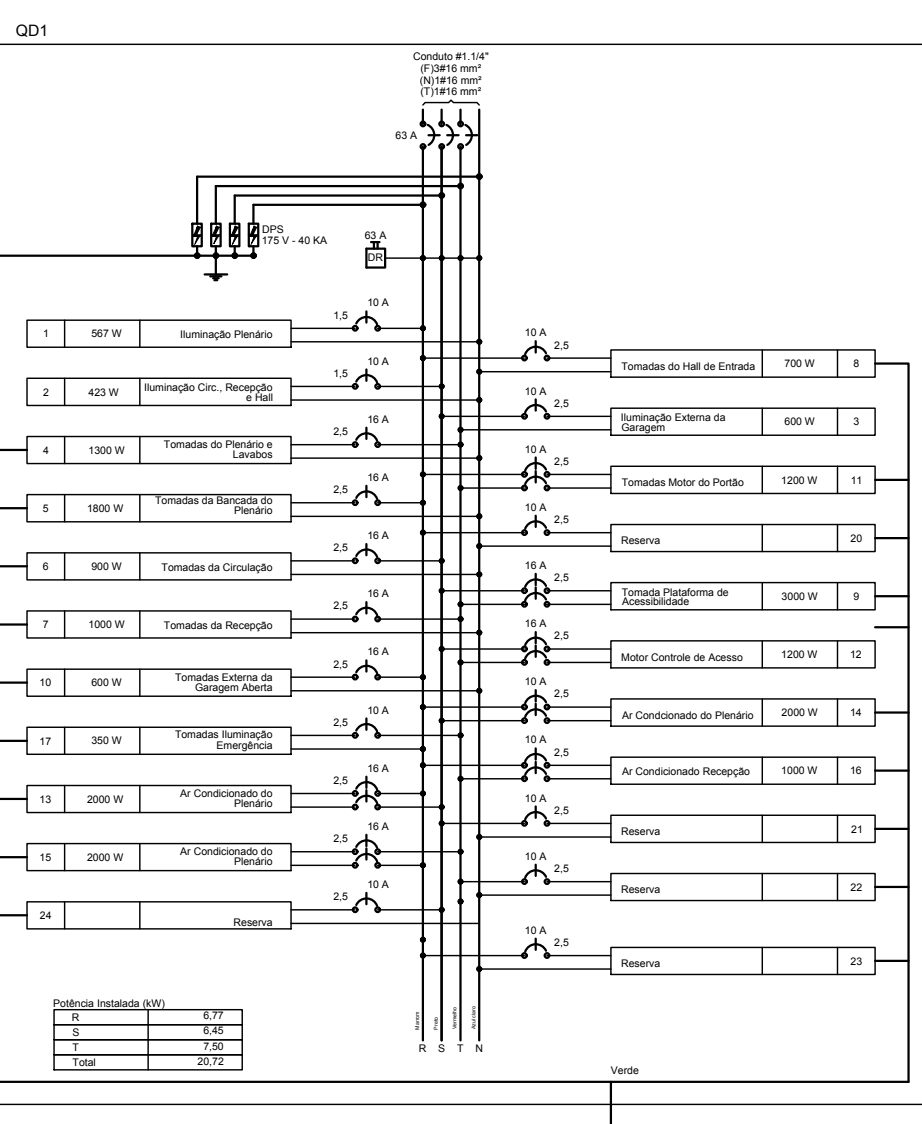

DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS - QD4									
Número do Circuito	Descrição do Circuito	Esquema	Circuito (V)	Iluminação (W)	Tomadas	Específicas Quant.	Positiva Total (VA)	Positiva Total (VA)	Proteção (A)
1	Iluminação	F-H-T	127	20	20		360	360	10
2	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	35	35		420	420	10
3	Iluminação Cozinha	F-H-T	127	15	15		180	180	10
4	Iluminação Área de Serviço e Garagem	F-H-T	127	15	15		180	180	10
5	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
6	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
7	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
8	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
9	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
10	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
11	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
12	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10

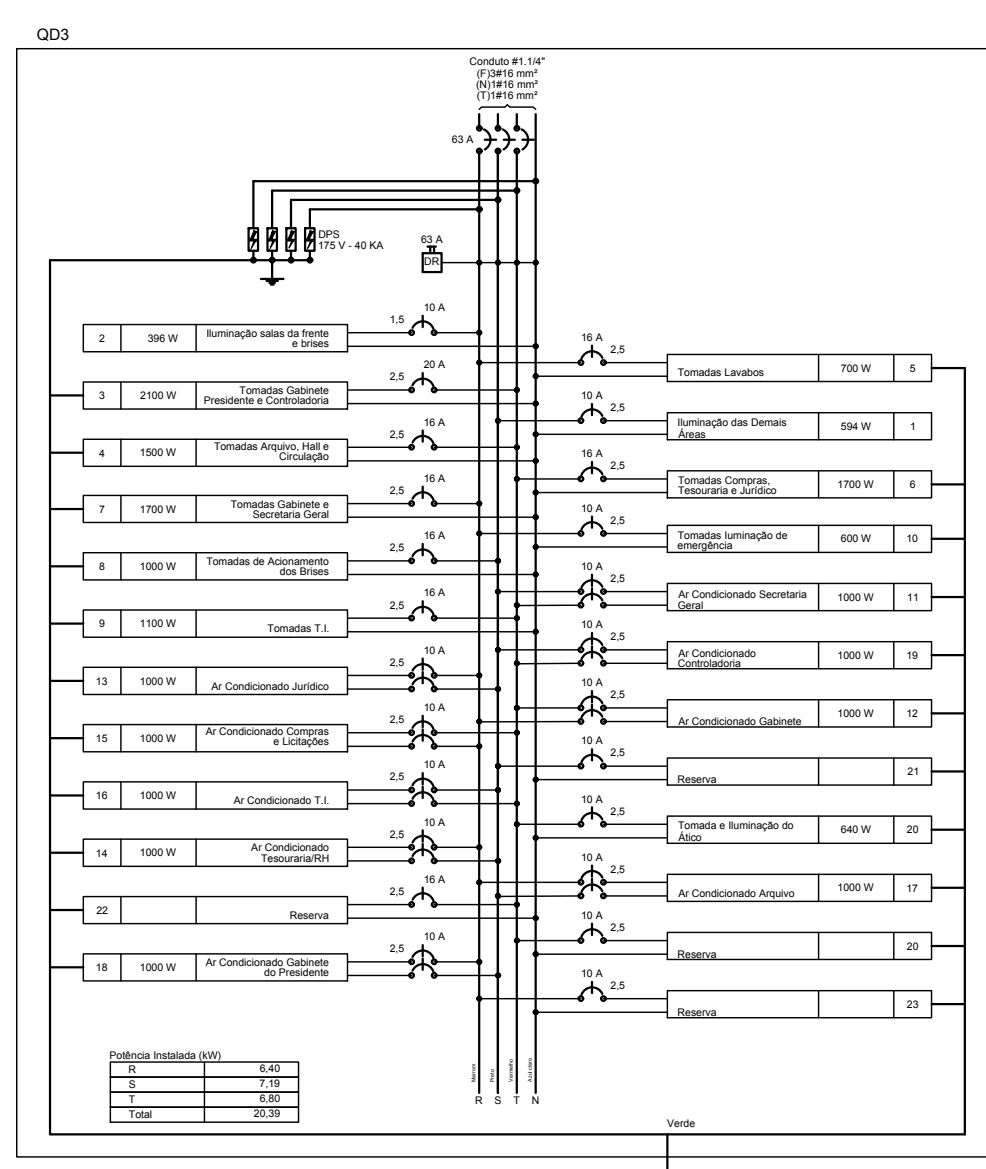

DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS - QD5									
Número do Circuito	Descrição do Circuito	Esquema	Circuito (V)	Iluminação (W)	Tomadas	Específicas Quant.	Positiva Total (VA)	Positiva Total (VA)	Proteção (A)
1	Iluminação	F-H-T	127	20	20		360	360	10
2	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	35	35		420	420	10
3	Iluminação Cozinha	F-H-T	127	15	15		180	180	10
4	Iluminação Área de Serviço e Garagem	F-H-T	127	15	15		180	180	10
5	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
6	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
7	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
8	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
9	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
10	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
11	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10
12	Iluminação Sala de Reunião	F-H-T	127	15	15		180	180	10



O2ENGENHARIA

RUA JOAQUIM VILAS BOAS DOS REIS, 45
CENTRO - NATÉRCIA - MG
(35) 9 9936-7680
(35) 9 9814-5183
(35) 9 9904-8122
atendimento.o2engenharia@gmail.com

PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

CNPJ: 19.053.594/0001-27

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - LOT. JARDIM MONTEIRO ITAPEVA - MG

PROPRIETÁRIO

CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO
CREA: 102036/D - MG

ESCALA: INDICADA

DATA: 08/10/2021

FOLHA: 4/6

PROJETO COMPLETO ELÉTRICO

TABELAS DE DISTRIBUIÇÕES DE CARGAS, MONTAGENS DOS QUADROS E UNIFILAR DAS INSTALAÇÕES

ELÉTRICO